

MODULO DI COMUNICAZIONE M-BUS M-BUS COMMUNICATION MODULE MCIMIDMBU

MANUALE OPERATIVO / OPERATING MANUAL

lpm0201.0 - Edizione / Edition 02.12



FRER Srl - V.le Europa, 12
I - 20093 - Cologno Monzese (MI)
ITALY - www.frer.it

Tel.: +39.02.27302828
Fax: +39.02.25391518
frersale@frer.it / frerexport@frer.it



Soggetto a modifiche senza preavviso.
Subject to change without prior notice.

ATTENZIONE!


L'installazione e l'utilizzo dello strumento devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato. Togliere la tensione prima di intervenire sullo strumento.

WARNING!

Device installation and use must be carried out only by qualified staff. Switch off the voltage before device installation.


DIMENSIONI (mm)

SIZE (mm)

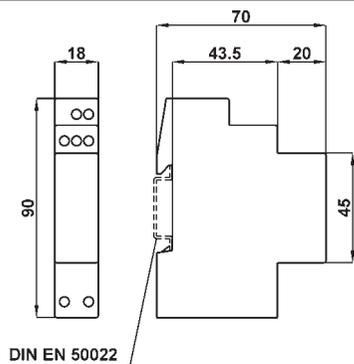


LUNGHEZZA SPELATURA DEI FILI CABLE STRIPPING LENGTH

Collegamento morsetti Terminals connection



Utilizzare un cacciavite a taglio 0,8x3,5 mm
Use a blade screwdriver with 0.8x3.5 mm size

PANORAMICA OVERVIEW

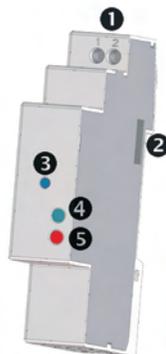

I ITALIANO

1. Morsetti per collegamento M-Bus
2. Porta ottica di comunicazione
3. Tasto SET DEFAULT
4. LED di alimentazione
5. LED di comunicazione

GB ENGLISH

1. M-Bus connection terminals
2. Optical COM port
3. SET DEFAULT key
4. Power supply LED
5. Communication LED

FUNZIONE SET DEFAULT SET DEFAULT FUNCTION

I ITALIANO

La funzione SET DEFAULT consente di riportare sul modulo le impostazioni di default (es. in caso l'indirizzo primario M-Bus venga dimenticato). Per ripristinare le impostazioni di default, tenere premuto per almeno 5 s il tasto SET DEFAULT, il LED di comunicazione lampeggerà verde/rosso per 5 s. Dopo che il modulo ha effettuato la procedura di SET DEAFULT il LED di comunicazione si accenderà rosso continuo per indicare di rilasciare il tasto.

GB ENGLISH

SET DEFAULT function allows to restore on the module default settings (e.g. in case of M-Bus primary address forgotten). To restore default settings, keep SET DEFAULT key pressed for at least 5 s, communication LED will blink green/red for 5 s. At the end of SET DEFAULT procedure, communication LED will be red continuously indicating to release the key.

IMPOSTAZIONI SETTINGS	VALORI DI DEFAULT DEFAULT VALUES
Indirizzo primario M-Bus M-Bus primary address	000
Indirizzo secondario M-Bus (numero ID) M-Bus secondary address (ID number)	00000000
Velocità di comunicazione M-Bus M-Bus communication speed	2400 bps
Maschera dei dati rilevati dal contatore tramite il modulo Mask of data detected on the counter by the module	default

FUNZIONAMENTO DEI LED LEDS FUNCTIONALITY

I due LED sono presenti sul pannello frontale del modulo e consentono di segnalarne lo stato di alimentazione e comunicazione.

Two LEDs are available on the module front panel to provide power supply and communication status.

I ITALIANO

COLORE LED	SEGNALAZIONE	SIGNIFICATO
LED ALIMENTAZIONE		
-	Spento	Modulo spento
VERDE	Sempre acceso	Modulo acceso
LED COMUNICAZIONE		
-	Spento	Modulo spento
VERDE	Lampeggio lento (tempo spegnimento 2 s)	Comunicazione M-Bus=OK Comunicazione con il contatore=OK
ROSSO	Lampeggio veloce (tempo spegnimento 1 s)	Comunicazione M-Bus=fallita/mancante Comunicazione con il contatore=OK
ROSSO	Sempre acceso	Comunicazione con il contatore=fallita/mancante
VERDE/ROSSO	Colori alternati per 5 s	Procedura di SET DEFAULT in corso

GB ENGLISH

LED COLOUR	SIGNALLING	MEANING
POWER SUPPLY LED		
-	Power OFF	The module is OFF
GREEN	Always ON	The module is ON
COMMUNICATION LED		
-	Power OFF	The module is OFF
GREEN	Slow blink (2 s OFF time)	M-Bus communication=OK Counter communication=OK
RED	Fast blink (1 s OFF time)	M-Bus communication=fault/missing Counter communication=OK
RED	Always ON	Counter communication=fault/missing
GREEN/RED	Alternating colours for 5 s	SET DEFAULT procedure in progress

I ITALIANO


Tra il PC e la rete M-Bus è richiesta un'interfaccia master per adattare la porta RS232/USB alla rete. Il numero di moduli collegabili dipende dall'interfaccia master utilizzata. Per il collegamento tra i diversi dispositivi, utilizzare un cavo schermato con i due conduttori di segnale "twistati".

Dopo aver effettuato i collegamenti sulla rete M-Bus, abbinare ogni modulo M-Bus ad un singolo contatore: avvicinarli e allinearli perfettamente in modo che le rispettive porte ottiche si fronteggino.

GB ENGLISH

A master interface is required between PC and the M-Bus network to adapt RS232/USB port to network. The maximum number of modules to be connected can change according to the used master interface. For the connection among the different modules, use a cable with a twisted pair and a third wire.

After making M-Bus connections, combine each M-Bus module with a single counter: place them side by side, perfectly lined up, with module optical port facing the counter optical port.

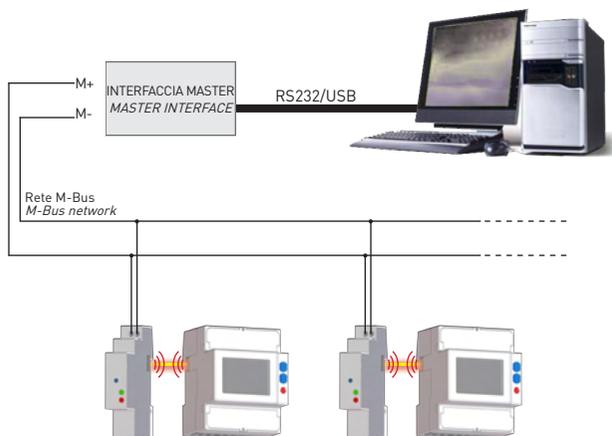

I ITALIANO

M-Bus Master è un software di applicazione che consente di gestire la comunicazione del modulo M-Bus. Tramite questa applicazione è possibile:

- rilevare e comunicare con i moduli M-Bus
- cambiare le impostazioni dei moduli M-Bus connessi
- visualizzare i valori di misura del contatore connesso al modulo M-Bus
- impostare la cadenza e il tipo di misura da rilevare

Per utilizzare M-Bus Master, seguire le istruzioni.

1. Collegare uno o più moduli su linea M-Bus come precedentemente descritto.
2. Posizionare un contatore per ogni modulo in modo che le porte ottiche di entrambi si fronteggino.
3. Installare M-Bus Master su PC.
4. Al termine dell'installazione, avviare M-Bus Master.
5. Effettuare una ricerca dei moduli M-Bus sulla rete.

Per maggiori dettagli su l'uso e l'installazione di M-Bus Master, fare riferimento al manuale d'uso presente sul CD allegato.

GB ENGLISH

M-Bus Master is an application software which allows to manage M-Bus module communication. With this application software it is possible to:

- *detect and communicate with M-Bus modules*
- *change M-Bus module settings*
- *display the detected measurements of the energy counter connected to the M-Bus module*
- *set the measurement rate and type to be detected*

To use M-Bus Master, follow the instructions.

1. *Connect one or more modules on M-Bus network as previously described.*
2. *Place one counter for each M-Bus module: module optical port must face up to counter optical port.*
3. *Install M-Bus Master on PC.*
4. *At the end of installation, run M-Bus Master.*
5. *Carry out a search for the available M-Bus modules on the network.*

For further details on M-Bus Master, refer to the user manual available on the enclosed CD.

I ITALIANO

Dati conformi alla normativa EN 13757-1-2-3.

ALIMENTAZIONE

Tramite linea bus

COMUNICAZIONE M-BUS

Protocollo: M-Bus
Porta: 2 morsetti a vite
Velocità di comunicazione: 300÷38400 bps

COMUNICAZIONE SERIALE

Tipo: porta ottica
Velocità di comunicazione: 38400 bps

NORME DI CONFORMITÀ

EN 13757-1-2-3
EN 61000-6-2 Immunità per ambienti industriali;
EN 61000-4-2 Compatibilità elettromagnetica, EN 61000-4-3 Immunità a RF irradiata,
EN 61000-4-4 Immunità al burst/fast transient, EN 61000-4-5 Immunità ai surge (Surge),
EN 61000-4-6 Immunità a RF condotta, EN 61000-4-11 Immunità ai dips sull'alimentazione AC
EN 55011 classe A: emissioni irradiate, emissioni condotte
Sicurezza: EN 60950

DIAMETRO FILO PER MORSETTI DI CONNESSIONE

Morsetti: 0,14÷2,5 mm²

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura di funzionamento: tra -15°C e +60°C
Temperatura di stoccaggio: tra -25°C e +75°C
Umidità relativa: 80% max senza condensa
Grado di protezione: IP20

GB ENGLISH

Data in compliance with EN 13757-1-2-3 standard.

POWER SUPPLY

Through bus connection

M-BUS COMMUNICATION

*Protocol: M-Bus
Port: 2 screw terminals
Communication speed: 300÷38400 bps*

SERIAL COMMUNICATION

*Type: optical port
Communication speed: 38400 bps*

STANDARDS COMPLIANCE

EN 13757-1-2-3
EN 61000-6-2 Immunity for industrial environments;
EN 61000-4-2 Electrostatic discharge, EN 61000-4-3 RF radiated disturbance,
EN 61000-4-4 Fast Transient (BURST), EN 61000-4-5 Overvoltage (Surge),
EN 61000-4-6 RF conducted disturbance, EN 61000-4-11 Voltage dips and short interruptions,
EN 55011 Class A: radiated emissions, conducted emissions
Safety: EN 60950

DIAMETER WIRE FOR CONNECTION TERMINALS

Terminals: 0.14÷2.5 mm²

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

*Operating temperature: between -15°C and +60°C
Storage temperature: between -25°C and +75°C
Humidity: 80% max without condensation
Protection degree: IP20*